COMUNE DI ARADEO
(PROV. DI LECCE)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARADEO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE "A. MANZONI" - VIA TOGLIATTI

TAVOLA	SCALA	DATA	REVISIONE
IE2b	1:100	APRILE 2015	

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO
- DI PROGETTO – FABBRICATO B
- PARTE IMPIANTO ELETTRICO:
- IMPIANTO DI ILLUM.;PRESE AUSILIARI E Q.E.

STUDIO DI PROGETTO
VISA Engineering s.r.l.
Ing. Vincenzo Gigli

VISA Engineering s.r.l.
via Vittorio Al. Jonnia, N.31 - 88100
tel. 0961 891 [illegible] - mail: visaengineering@libero.it

Questo elaborato progettuale è protetto dalle vigenti norme di legge art. 2043 c.c. e 622 c.p. che ne vieta la riproduzione parziale o totale.

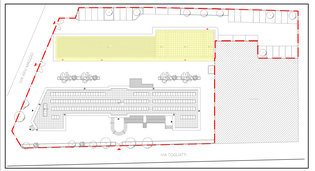

LEGENDA

Area d'intervento | Ingresso | Fabbricato B

IMPIANTI ELETTRICI	
	QUADRO GENERALE
	QUADRO PIANO TERRA
	QUADRO PIANO PRIMO
	QUADRO CENTRALE TERMICA
	CASSETTA DI DERIVAZIONE
	PLAFONIERA CON LAMPADA FL 1x36W
	PLAFONIERA CON LAMPADA FL 2x36W
	PLAFONIERA CON LAMPADA FL 2x58W
	PUNTO LUCE A SOFFITTO - PUNTO LUCE A PARETE CON LAMPADA FLC 1x23W
	PUNTO LUCE A PARETE CON SEGNAPASSO DA INCASSO A LED 1x6W
E	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA 1x8W (autonomia 1h - NEL CON E SENZA PITTOGRAMMA PER USCITA
E 2 A	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA 1x24W (autonomia 1h - NE)
	APPARATURA TIPO STRADALE SU BRACCIO A PARETE CON LAMPADA LED 1x50W
	APPARATURA TIPO STRADALE SU BRACCIO A PARETE CON LAMPADA LED 1x30W
	INTERRUTTORE LUCE (DEMPLICE O DOPPIO)
	PULSANTE A TIRANTE
R	PULSANTE DI RESET ALLARME SISONO
	RICEVITORE ALLARME SISONO
	PRESA (2x10+T) 10A
	INTERRUTTORE BIPOLARE 3x+16A
	PREDISPOSIZIONE PER BOILER ELETTRICO
	ELETTROAPPARATORE
	AERATORE/MC
	PRESA EGP 4L+E con fi
RACK	ARMADIO RACK
	PULSANTE ALLARME INCENDIO PANNELLO OTTICO-ACUSTICO ALLARME INCENDIO
	IMPIANTO ELETTRICO CON GRADO DI PROTEZIONE ALMENO IP55
	RIVELATORE IR DOPPIA TECNOLOGIA
C	PULSANTE PER CAMPANELLA CAMPANELLA
	COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA NODO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE (se laboratori medicinali)
	ELETTROFORMA

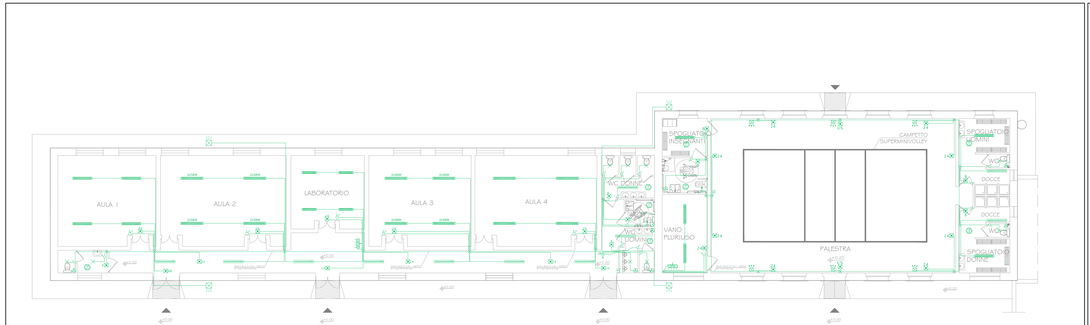

PIANTA PIANO TERRA

Impianto di Illuminazione

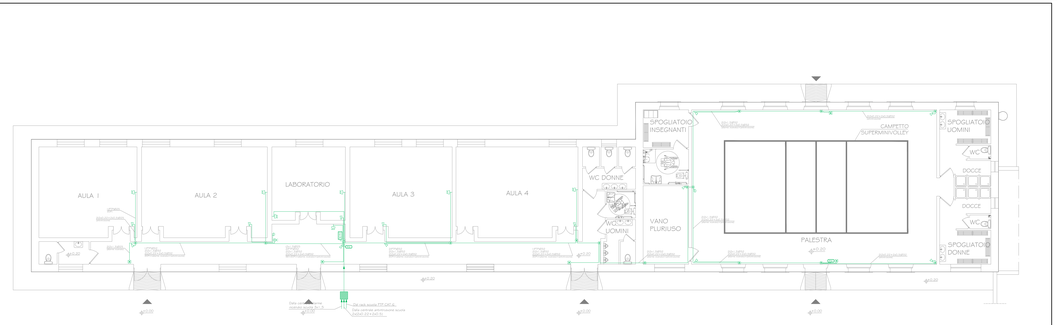

PIANTA PIANO TERRA

Impianti Ausiliari

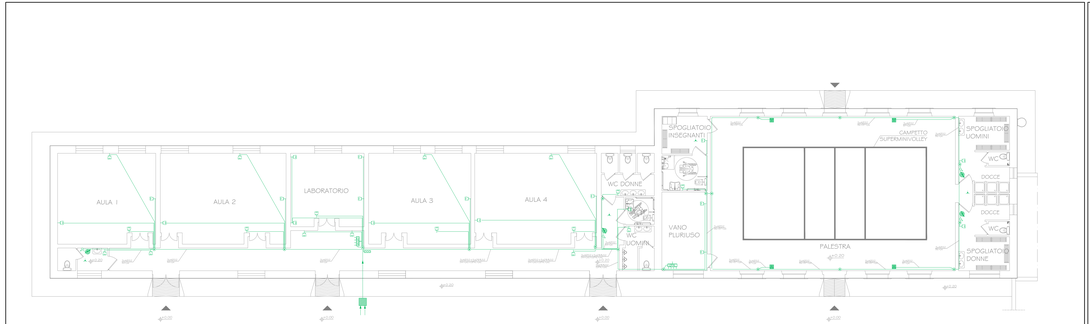

PIANTA PIANO TERRA

Impianto di forza motrice e prese

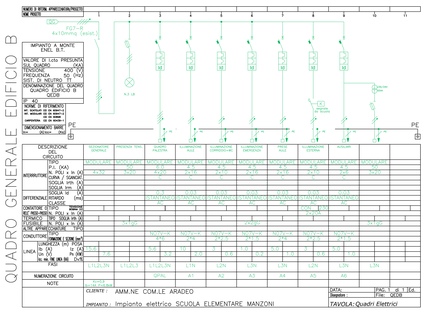
QUADRO GENERALE EDIFICIO B
IMPIANTO A MONTE ENEL S.T.
VALORE DI Icdz PRESUNTA
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO GENERALE EDIFICIO B
QPAL
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO
QUADRO GENERALE
PROVVISTA TERRA
QUADRO PIANO TERRA
QUADRO PIANO PRIMO
QUADRO CENTRALE TERMICA
QUADRO PIANO TERRA
QUADRO PIANO PRIMO
QUADRO PIANO TERRA
QUADRO PIANO PRIMO
QUADRO PIANO TERRA
QUADRO PIANO PRIMO